

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

### **Budowa drogi wewnętrznej ulicy Spacerowej w Legionowie**

**Treść pytania i odpowiedź na zapytanie przesłane drogą elektroniczną (e-mailem) dnia 19.07.2018 r.**

**Pytanie :**

Opis projektu w p. 12) do Projektu architektoniczno-budowlanego mówi, iż stała organizacja stanowi oddzielne opracowanie.

Czy Oferent powinien w ofercie zawrzeć koszt projektu stałej organizacji ruchu z zatwierdzeniami? Jeśli nie, to prosimy o zamieszczenie projektu st. org. ruchu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie jest w posiadaniu projektu stałej organizacji ruchu. Wykonawca powinien w ofercie zawrzeć koszty projektu.

**Pytanie :**

Czy Oferent powinien w ofercie zawrzeć koszt projektu czasowej organizacji ruchu z zatwierdzeniami? Czy takowy posiada Zamawiający?


**Odpowiedź:**

Zamawiający nie jest w posiadaniu projektu czasowej organizacji ruchu. Wykonawca powinien w ofercie zawrzeć koszty projektu.


**Pytanie :**

Rysunek nr 2 “Projekt zagospodarowania terenu” zakłada wykonanie obramowania z obrzeża betonowego 8x30x100 cm, natomiast rys. nr 3.3 “Zjazd indywidualny” zakłada obramowanie zjazdu z opornika betonowego 12x25x100 cm. Prosimy o informację, jak wykonać obramowania zjazdów.

**Rys. nr 2**

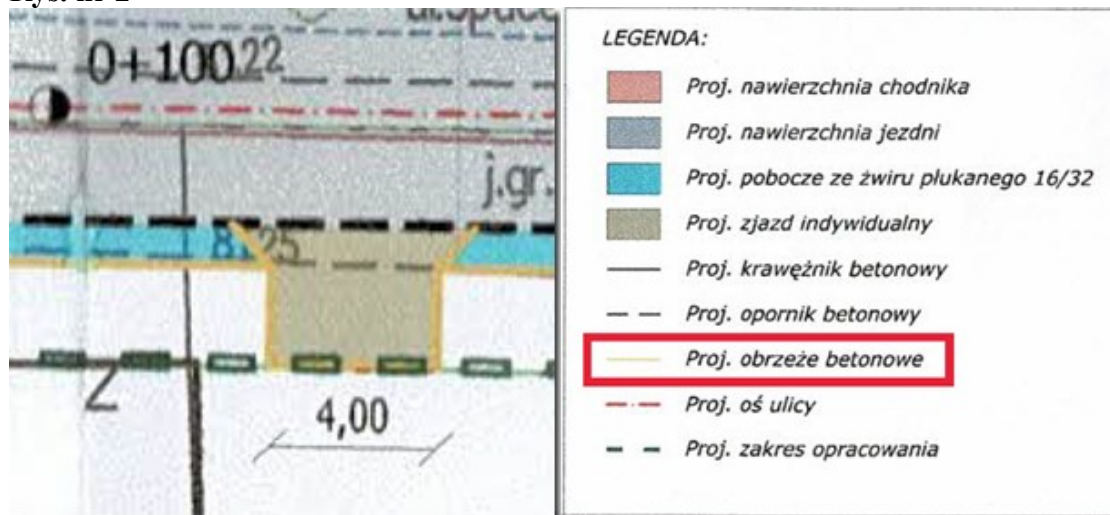

Rys. nr 3.3

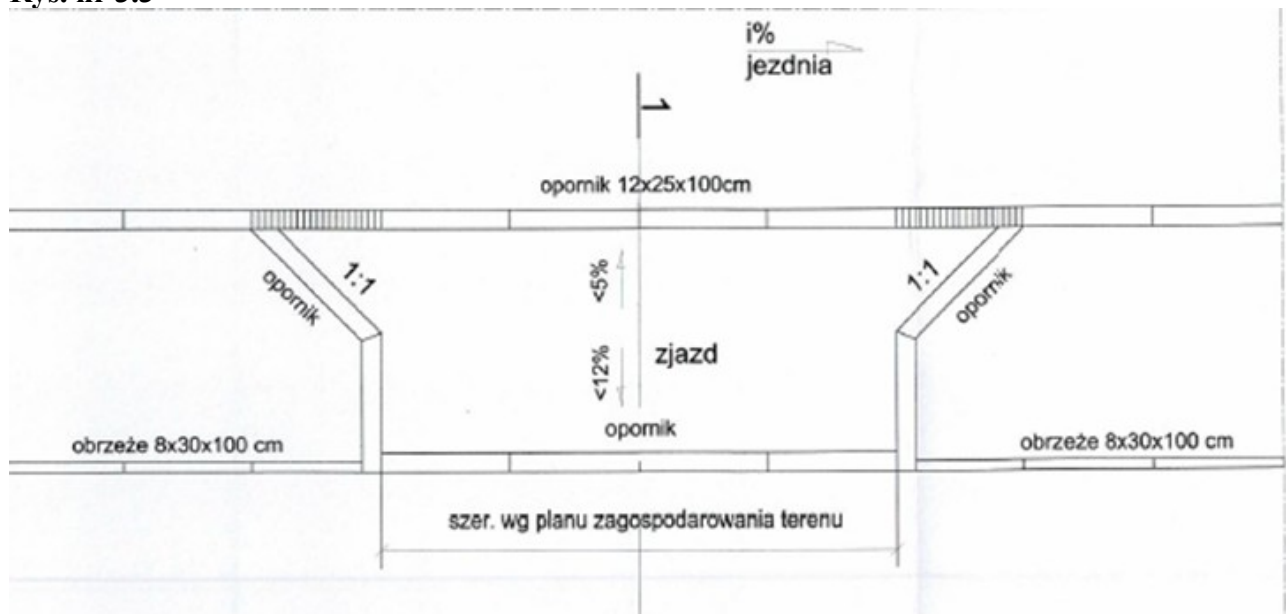

**Odpowiedź:**

Obramowanie zjazdów należy wykonać z opornika betonowego.

**Pytanie :**

Projekt zawiera warunki techniczne PWK legionowo, w których jest zapis:

4. W trakcie wykonywanych robót należy zapewnić możliwość stałej eksploatacji infrastruktury kanalizacyjnej.

Nadmieniamy, że w chwili wydania niniejszych warunków technicznych opracowywana jest dokumentacja projektowo-wykonawcza na zabudowę w ulicy Spacerowej ( cała ulica ) sieci wodociągowej wraz z przyłączami do linii ogrodzeń.

Czy w/w projekt został sporządzony i zrealizowany?

**Odpowiedź:**

Sieć wodociągowa została już wykonana.

**Pytanie :**

Rysunek nr 2 "Projekt zagospodarowania terenu" jak załącznik do warunków PWK zawiera zapis:

2. Roboty związane z regulacją uzbrojenia sieci wod.-kan. muszą być prowadzone pod nadzorem PW-K, na zlecenie Inwestora. Zastrzegamy, że niweleta drogi musi zapewnić zagłębienie istniejących sieci wod.-kan. nie mniejsze niż 1,40 m dla sieci wodociągowej i 1,20 m dla sieci kanalizacyjnej.

Czy Zamawiający posiada aktualną inwentaryzację geodezyjną istniejących sieci wod-kan? Czy projekt uwzględnia w związku z wykonaniem podbudowy na ul. Spacerowej w/w warunek PWK Legionowo, co do minimalnego zagłębienia istniejących sieci wod-kan? Czy zajdzie konieczność wykonania dodatkowych nasypów, tak aby w taki warunek został zachowany, który ma wpływ na odbiór robót przez PWK Legionowo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie jest w posiadaniu inwentaryzacji geodezyjnej podwykonawczej stąd nie ma wiedzy o wykonywaniu dodatkowych nasypów i minimalnego zagłębienia sieci.

**Termin składania ofert nie ulega zmianie, tj. do 24.07.2018 r. do godz. 12.30.**

**Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.**